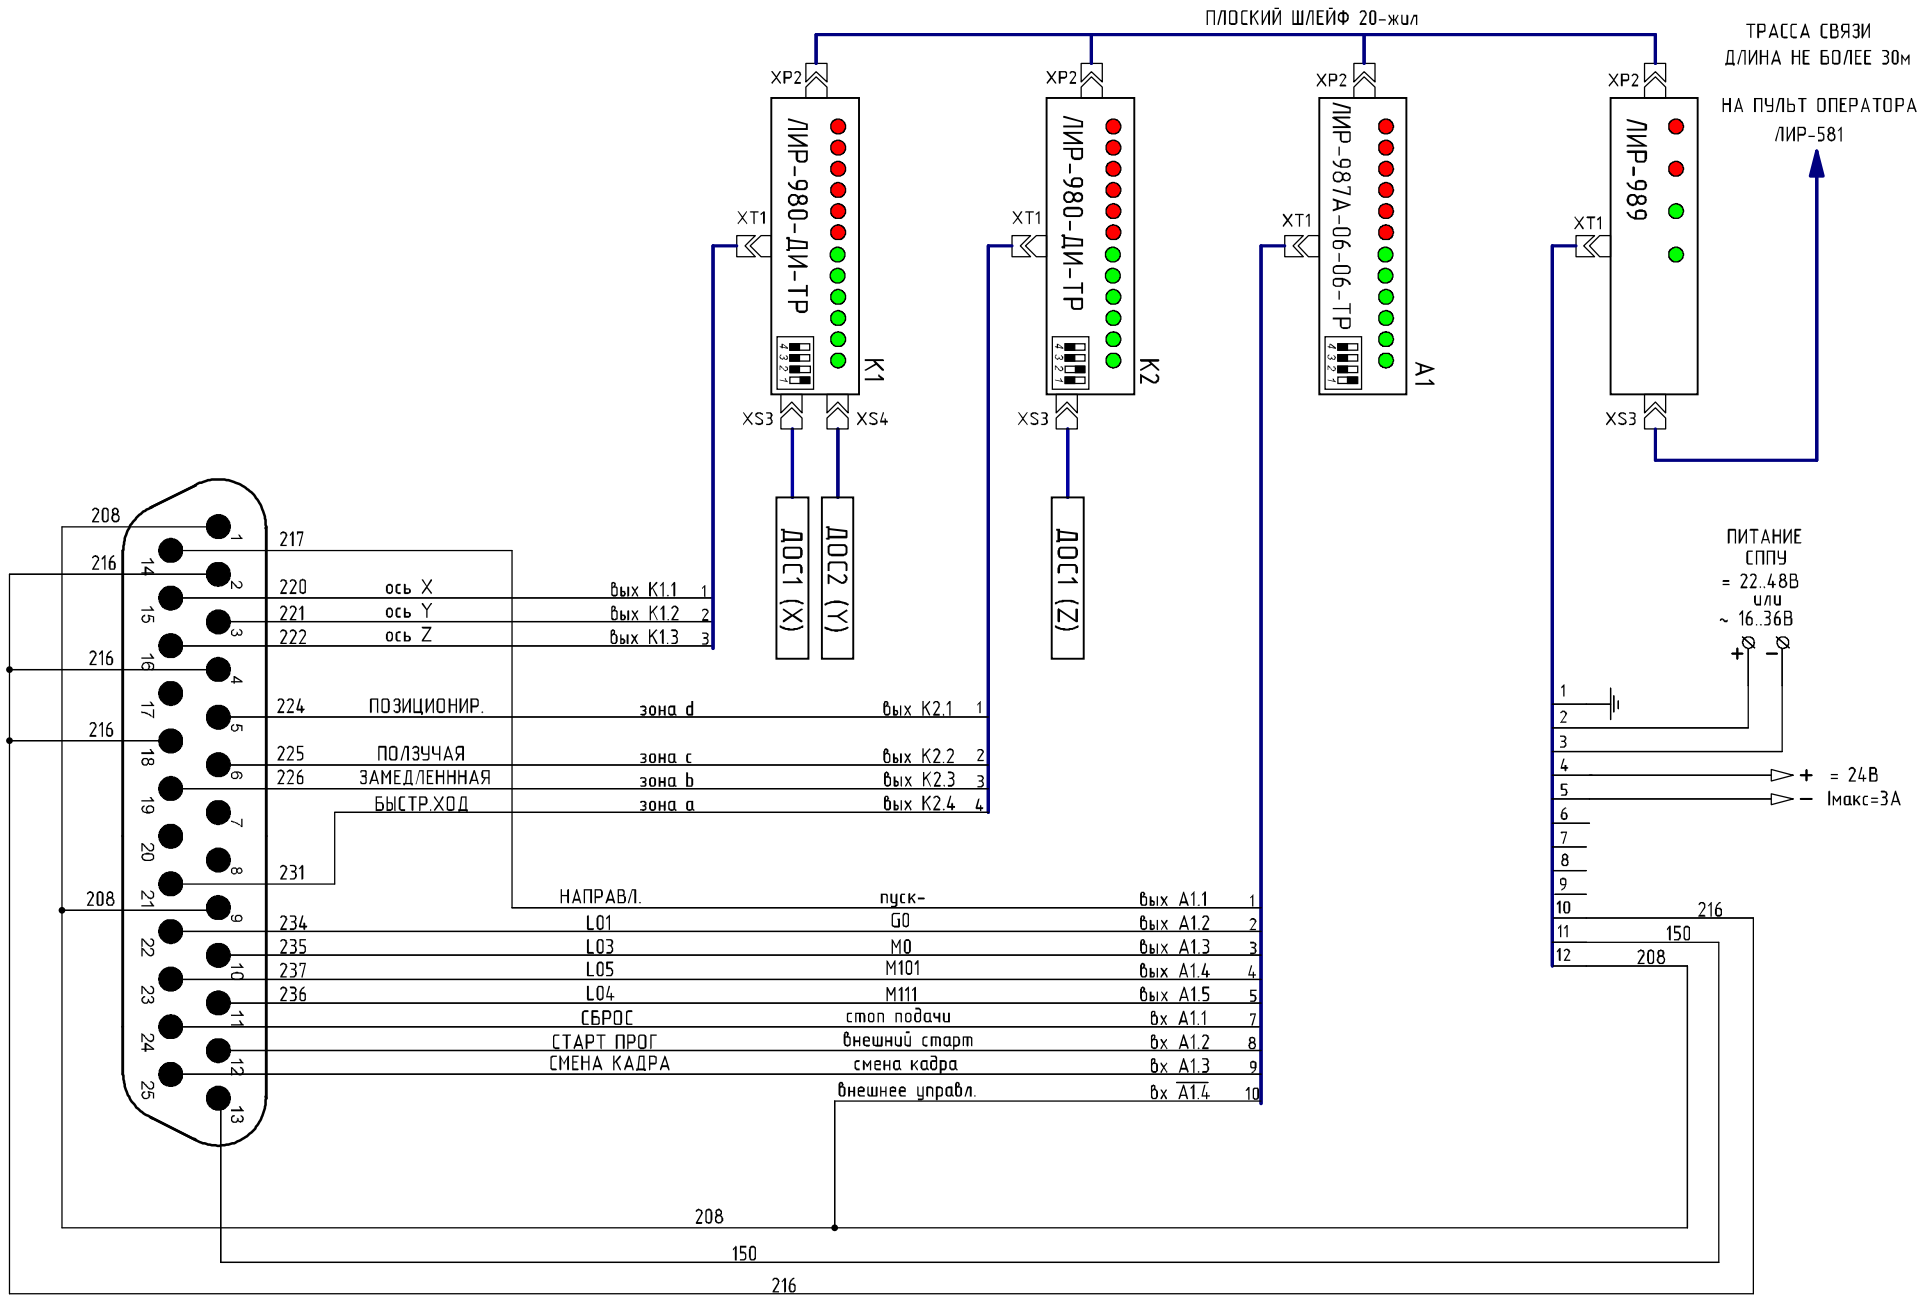


ПРИМЕР СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ КОНТРОЛЛЕРОВ в СППУ для ОДНОГО ПРИВОДА-ЗАМЕНА СИСТЕМЫ LJUM061